

IV. Reparatur und Wartungen

Alle Reparaturen des Dämmerungsschalters TS-31-2-G führt nur der Hersteller durch. Das Gerät ist wartungsfrei.

V. Garantie

Die Garantiedauer beträgt 36 Monate nach Kaufdatum. Die Garantie wird um eine etwaige Reparaturzeit verlängert. Die Reparaturen werden vom Hersteller unentgeltlich vorgenommen wenn der Kunde die Ware dem Hersteller liefert. Unsachgemäße Handhabung und/oder selbständige Veränderungen am Gerät führen zum Garantieverlust.

.....

.....

.....

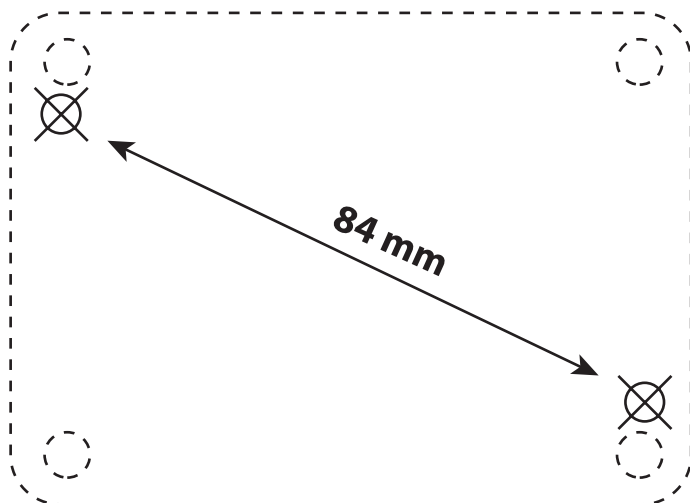


Bild 2.: Schablone für Bohrlöcher zur Befestigung des Dämmerungsschalters TS-31-2-G



Der Hersteller bestätigt, dass der DÄMMERUNGSSCHALTER TS-31-2-G die folgenden Richtlinien der EU erfüllt:

- Richtlinie LVD 2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie vom 26. Februar 2014
- Richtlinie EMV 2014/30/EU - Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit vom 26.



Zum Zwecke des Umweltschutzes, darf ein verbrauchtes elektronisches und elektrisches Altgerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen an den entsprechenden Recycling Stellen entsorgt werden. Sie können auch an den Hersteller auf eigene Kosten zurückgesandt werden. Nähere Informationen zur Altgeräteentsorgung erhalten Sie im Internet bei Ihren Stadtversorger bzw. bei dem Hersteller/Verkäufer.



www.mart-electronics.de



Bedienungsanleitung

I. Anwendung

Der Dämmerungsschalter TS-31-2-G dient dem selbständigen Ein- oder Ausschalten eines Verbrauchers (Beleuchtung etc.) bei Dämmerungseinbruch (abends) und dem Aus- oder Einschalten morgens.

1. Der Dämmerungsschalter TS-31-2-G besitzt folgende Eigenschaften:

- » Hohe Schaltleistung 16A (4000W)
- » Hoher Einschaltstrom (Schutz von Einschaltpegel bis zu 100A)
- » (Inrush Peak bis zu 100A)

Die Kontakte des Relais sind galvanisch getrennt was verschiedene Möglichkeiten des Anschlusses ermöglicht. Ein schließender Kontakt-NO und ein öffnender Kontakt-NC

2. Bequeme Einstellung des Schaltpegels (Lineare Einstellbereiche)

- | | |
|----------------|--|
| » 1..10 lx | Energiesparendster Bereich |
| » 10..100 lx | Standard Einstellbereich |
| » 100..1000 lx | Bereich zum Einschalten von Werbung, Außenjalousien etc. |

3. LED Beleuchtung zur Information über Arbeitsstatus:

- » LED 1 - Status zur Anzeige der vorhandenen Eingangsspannung
- » LED 2 - Status Anzeige der eigentlichen Einschaltung des Verbrauchers
- » LED 3 - Status Anzeige (unverzögert) dass der eingestellte Lichtpegel erreicht wurde
- » LED 4 - Status Anzeige (unverzögert) dass der eingestellte Lichtpegel erreicht wurde, an der Unterseite vom Gehäuse

4. Einfache und blitzschnelle Montage

- » Zwei rostfreie Schrauben mit Dübel für die Wandmontage
- » Gehäusedeckel mit einer Silikondichtung und 4 rostfreien Schrauben
- » Zwei Kabelverschraubungen PG 13,5 für das abgedichtete Einführen der Kabel

Im Dämmerungsschalter TS-31-2-G wurde ein speziell für die Schaltung von verschiedenen Leuchtmitteln konzipiertes Relais von OMRON, mit der Modellbezeichnung G2RL-1-E-HR, verwendet. Die besondere Konstruktionsart ermöglicht eine einwandfreie Schaltung von Lampen mit einem Einschaltstromimpuls von bis zu 100A.

5. Gängige Verbraucher für den Dämmerungsschalter TS-31-2-G sind:

- » Lampen zur Aussenbeleuchtung von Gebäuden/Häusern
- » Lampen zur Straßenbeleuchtung

- » Beleuchtungen von Vitrinen, Schaukästen, Ausstellungen etc.
- » Systeme zur Öffnung/Schliessung von Aussenjalousien, Rollos etc.
- » Bei weiteren Verbrauchern die abends ein- und morgens ausgeschaltet werden müssen oder umgekehrt

Innerhalb des Dämmerungsschalters TS-31-2-G befinden sich drei LED Lämpchen im Inneren und eine blaue LED Lämpchen Außen an der Unterseite, die über die Arbeitszustände des Schalters informieren. Unterhalb der Anschlussklemme gibt es zwei LED. LED 1 informiert über den vorhandenen Strom am Eingang LN (1,2) und LED 2 informiert über den ausgehenden Strom am Ausgang (3,4,5) der den Verbraucher schaltet. Darüberhinaus befindet sich unterhalb des Potentiometers eine dritte LED (LED 3) die verzögerungsfrei des Erreichen der eingestellten Schaltschwelle signalisiert., dieser Zustand wird auch durch die LED 4 signalisiert. Ca. 30 Sekunden nach dem Einschalten der LED 3 und LED 4 wird das Relais umgeschaltet (LED 2 leuchtet auf)

II. Montage

Die Installation des Dämmerungsschalters TS-31-2-G darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden mit entsprechenden Befugnissen zur Elektroinstallation. Bitte beachten Sie die richtige Wahl der Sicherungen. Das Gehäuse erlaubt ein schnelles und einfaches montieren mittels zwei rostfreien Schrauben/Dübel. Der Deckel lässt sich aufgrund seiner Konstruktion leicht auf- und zumachen, einfach die vier Schrauben lösen. Nach dem Öffnen des Gehäusedeckels sehen Sie eine 5-fache Lüsterklemme für den Anschluss von Elektroleitungen sowie einen Potentiometer für die Einstellung des Schaltpegels. Das Anschlussschema sehen Sie wie im Bild 1 auch im Inneren des TS-31-2-G nach dem Öffnen des Deckels.

Für eine einfachere Montage finden Sie eine Schablone für Bohrlöcher in dieser Anleitung.

1. Nach der Wandmontage des Dämmerungsschalter TS-31-2-G an einer senkrechten Wand, müssen Sie:

- » Die Kabel entsprechend des Schemas anschliessen (Bei ausgeschalteter Stromzufuhr).
- » Die Stromzufuhr einschalten - die LED 1 unter den Klemmen 1 und 2 leuchtet auf.
- » Um die Funktion zu testen, stellen Sie die Ein- Ausschaltsschwelle mit einem kleinen Schraubendreher richtig ein. Die LED 3 und LED 4 leuchten auf ohne Verzögerung, wenn der eingestellte Schwellwert erreicht wird. Nach ca. 30 Sekunden wird der angeschlossene Verbraucher durch das Relais umgeschaltet was durch die LED 2 (unter den Klemmen 3,4,5) signalisiert wird.
- » Stellen Sie jetzt Ihren gewünschten Schwellwert auf der Skala ein.
- » Nach Endprüfung der Funktion den Deckel mit den vier Schrauben verschliessen, dabei achten Sie auf den korrekten Sitz der Dichtung im Deckel.
- » Prüfen Sie die Funktion unter realen Bedingungen (durch Beobachtung z.B. abends / morgens) und justieren nach Notwendigkeit nach.

Aufgrund verschiedener kurzzeitiger Außeneinwirkungen wie z.B.: vorbeifahrende Autos Scheinwerfer, Blitze bei Gewitter etc. wurde eine Einschaltverzögerung von 30 Sekunden eingerichtet. Um die Funktionsweise des Dämmerungsschalters TS-31-2-G am Tag zu überprüfen, muss man nach der korrekten Installation den Sensor abdunkeln. Nach ca. 30 Sekunden sieht man, dass der angeschlossene Verbraucher eingeschaltet wird. Bei einer niedrigeren Einstellung der Einschaltsschwelle von <100lx beachten Sie bitte, dass es bei einem sonnigen Tag nicht ausreicht das Gerät nur mit der Hand abzudecken. Sorgen Sie bitte für eine bessere Abdunkelung mit z.B. Alufolie o.ä. Am ökonomischsten ist es den Dämmerungsschalter TS-31-2-G auf der Ost- bzw. Südostseite zu installieren. Dadurch wird die Beleuchtung in der Morgendämmerung früher ausgeschaltet, was natürlich zur höheren Strom einsparung führt.

ACHTUNG ! Es muss vermieden werden, den Dämmerungsschalter TS-31-2-G in direktem Lichtkegel der Beleuchtung zu installieren. Dies kann dazu führen, dass sich die Beleuchtung zyklisch ein- und wieder ausschaltet bis zum Morgengrauen.

III. Technische Daten

Betriebsspannung	230V AC, + 10%, - 15%
Frequenz	50Hz
Maximaler Schaltstrom:	16A, AC1 (4 000 W)
• Glühlampen	10A (2 500 W)
• Halogenlampen	8A (2 000 W)
• Leuchtstoffröhren	8A (2 000 W)
• Energiesparlampen und LED	8A (2 000 W)
Stromaufnahme	1,1W
Funktionen der Kontakte	1 x NO, 1 x NC
Einstellbereich	1...10...100...1000 lx
Hysteresis	$E_{OFF} = 2 E_{ON}$
Verzögerung der Ein-/Ausschaltung	30 sec (± 20%)
Mechanische Haltbarkeit	100 000 Zyklen
Schutzart	IP 65
Betriebstemperaturbereich	-25...+50 °C
Außenmaße	87 x 65 (90) x 44 mm
Gewicht inkl. Anschlusskabel	100g
Kabelverschraubung	2 x PG 13,5
Anschlusskabel	max 4 x 2,5 mm ²
Spreizdübel	6 mm x 30 mm
Abstand der Montagelöcher	84 mm
Montageposition	senkrecht
Montageart	Aufputz mittels 2 Schrauben/Dübel

